

А К Т

№ 673 разграничения границ балансовой принадлежности сторон от "20" 05 20 14 г.

Филиал ОАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети, именуемое в дальнейшем (полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице директора ГтЭС Кравченко И.В., (Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании доверенности, (устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Земляничные поляны»**, (полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице генерального директора Пустобоярова Александра Валерьевича (Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании устава, (устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: **Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское СП» д. Сойкино, кад. № № 47:14:0203006:0017, 47:14:02-03-006:0025, 47:14:02-03-006:0023, 47:14:02-03-006:0024, 47:14:0203006:16, 47:14:02-03-006:0019, 47:14:0203006:41, 47:14:02-03-006:0052, 47:14:0203006:42, 47:14:0203006:0018, 47:14:0203006:0021, 47:14:0203006:0015, 47:14:0203006:0043, 47:14:02-03-006:0053**

Акт о технологическом присоединении от _____

Характеристики присоединения:

максимальная мощность **400 кВт, 500кВт, 300кВт, 200кВт;**

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов **630; 630; 400; 400** кВА.


Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения
На опоре №54, №70, №65 ВЛ-6кВ Ф-12 ПС-«Гидроприбор»	ПС-«Гидроприбор» Ф-6кВ №12	Контакты присоединения СИП на опоре №54, №70, №65

Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электропитания
6	1400	630, 630, 400, 400	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
Оп. №54, №70, №65 ВЛ-6кВ Ф-12 ПС-«Гидроприбор»	Контактные соединения на опоре №54, №65, №70, ПКУ-6 ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, КТП-630/6/0,4-У1 №4600, КТП-630/6/0,4-У1 №4598, КТП-400/6/0,4 №4595, КТП-400/6/0,4 №4597

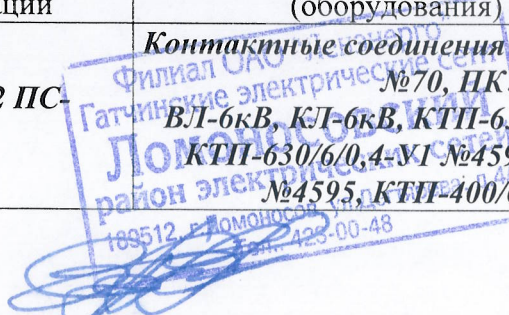


Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

На контактных соединениях отпайки 6кВ Ф-12 ПС-«Гидроприбор» в сторону энергопринимающих устройств потребителя на опоре №54, №70, №65.

(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

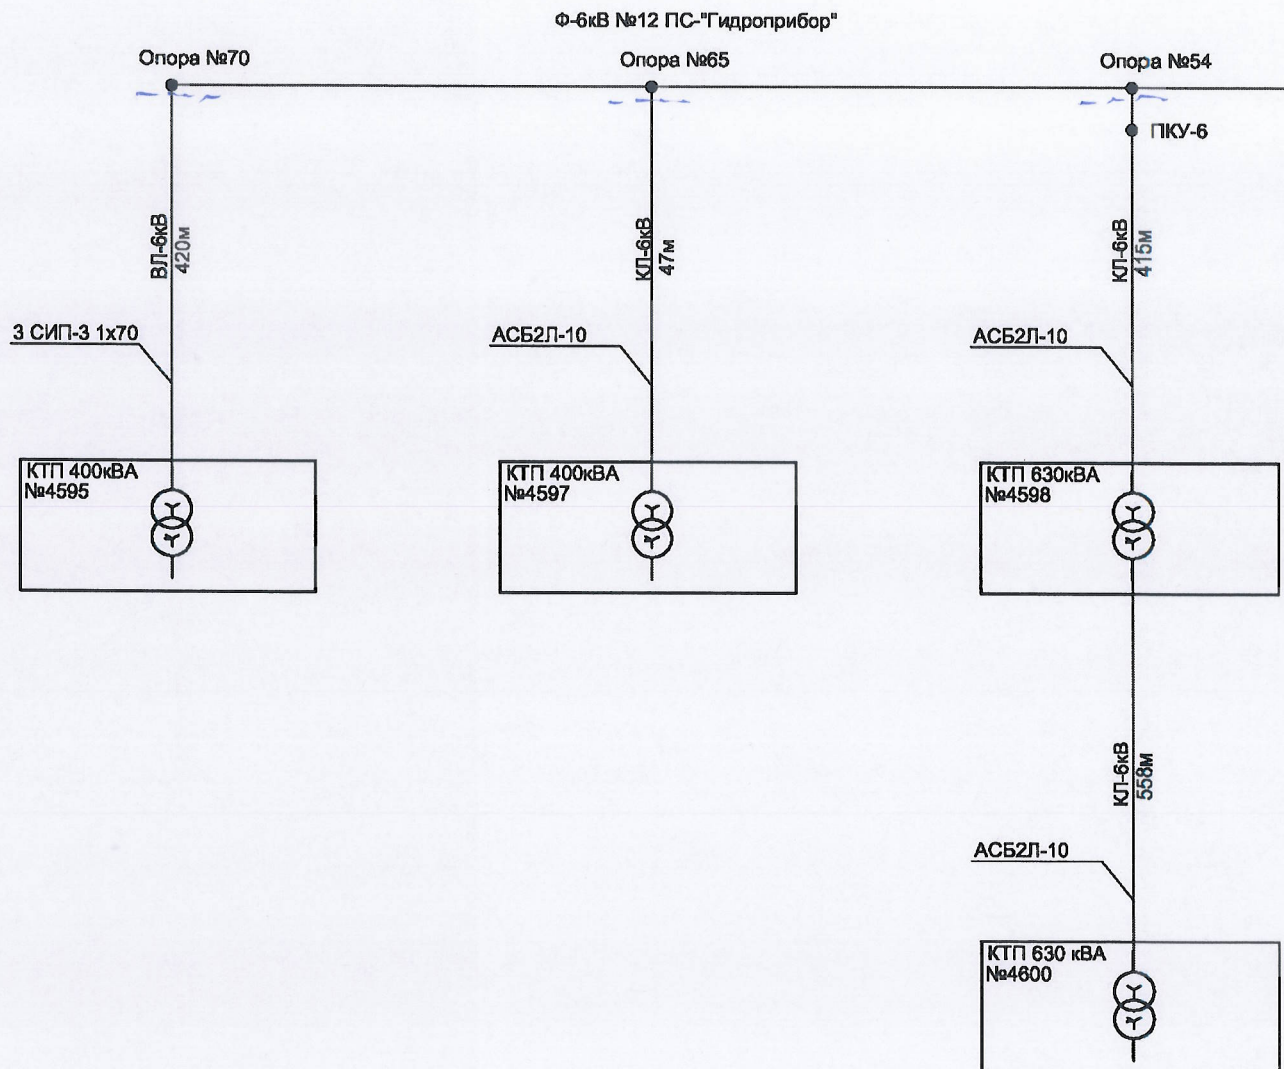

Граница балансовой принадлежности

Согласовано:

Начальник Ломоносовского РЭС

Подписи сторон

От сетевой организации



Подпись (Ф.И.О.)



От заявителя



Пустобояров А.В.

Подпись (Ф.И.О.)